


DETALLE A

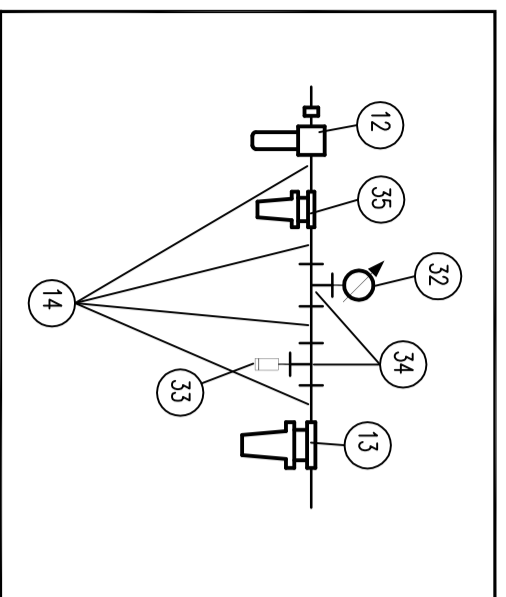

NOTAS:

1. CUANDO LA PRESION DE ENTRADA NOMINAL SUPERE 17 BAR SE INSTALARA UN PILOTO AUXILIAR SEGUN DETALLE "A".
2. EL PRESENTE PLANO INDICA CONDICIONES MINIMAS DEL CONEXIONADO.

N°	Denominación	Norma / Especificación	Cantidad
35	PILOTO AUXILIAR TIPO FISHER 1301	-	1
34	TEE ROSCADA $\phi 1/4"$ DE AC. INOX. AISI 304	ANSI B 16.11	2
33	VALVULA DE SEGURIDAD TIPO S70 PRESION DE APERTURA 11 BAR	-	1
32	MANOMETRO $\phi 63\text{mm}$ RANGO 0-20 BAR ROSCA $\phi 1/4"$	RG-M-65-030	1
31	VALVULA DE BLOQUEO	RG-06-030 (E)	-
30	JUNTA DE EXPANSION AXIAL	RG-04-001 (D)	-
29	VALVULA REGULADORA	RG-08-300 (A)	-
28	VALVULA REGULADORA CON BLOQUEO INCORPORADO	RG-08-300 (A)	-
27	TAPON ROSCADO $\phi 1/2"$ DE AC. INOX. AISI 304	ANSI B 16.11	2
26	NIPLE ROSCADO $\phi 1/2"$ SCH80	ANSI B 36.19	2
25	TEE ROSCADA DE $\phi 1/2"$ S2000 DE AC. INOX. AISI 304	ANSI B 16.11	1
24	VALVULA ESFERICA ROSCADA $\phi 1/2"$ NPT	-	3
23	ADAPTADOR TUBO $1/2"$ x MACHO $3/4"$ AISI 304	-	2
22	TEE ROSCADA DE $\phi 3/4"$ S2000 DE AC. INOX. AISI 304	ANSI B 16.11	1
21	TUBING DE ACERO INOXIDABLE $\phi 3/4"$ AISI 304	-	-
20	ADAPTADOR TUBO $3/4"$ x MACHO $3/4"$ AISI 304	-	2
19	BUE REDUCCION $3/4"$ x $1/2"$	ANSI B 16.11	1
18	TEE ROSCADA DE $\phi 3/4"$ S2000	ANSI B 16.11	1
17	VALVULA ESFERICA ROSCADA $\phi 3/4"$ NPT	-	1
16	NIPLE ROSCADO $\phi 3/4"$ SCH 80	ANSI B 36.10	2
15	CUPLA ROSCADA $\phi 3/4"$ S2000	ANSI B 16.11	2 / 5
14	NIPLE ROSCADO $\phi 1/4"$ SCH 80	ANSI B 36.19	2 / 5
13	PILOTO CONTROL TIPO FISHER 67FR	-	2
12	FILTRO TIPO FISHER 254E	-	2
11	TUBING DE ACERO INOXIDABLE $\phi 3/8"$ AISI 304	-	-
10	TEE ROSCADA DE $\phi 1/2"$ S2000 DE AC. INOX. AISI 304	ANSI B 16.11	1
09	TUBING DE ACERO INOXIDABLE $\phi 1/2"$ AISI 304	-	-
08	ADAPTADOR TUBO $3/8"$ x MACHO $1/4"$ AISI 304	-	2
07	ADAPTADOR TUBO $3/8"$ x MACHO $1/2"$ AISI 304	-	6
06	ADAPTADOR TUBO $1/2"$ x MACHO $1/2"$ AISI 304	-	8
05	MANOMETRO	RG-M-65-030	2
04	TEE ROSCADA DE $\phi 1/2"$ S2000	ANSI B 16.11	1
03	VALVULA AGUA ROSCADA $\phi 1/2"$ NPT	-	3
02	NIPLE ROSCADO $\phi 1/2"$ SCH 80	ANSI B 36.10	2
01	CUPLA ROSCADA $\phi 1/2"$ S2000	ANSI B 16.11	1

Lista de Materiales

N°	Modificación	Fecha	Venc.	Dib./Rev.	Sector	Epto.	Gerencia

<b>DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.</b>		Gerencia Técnica Operativa	
Estudios y Proyectos			
Obra: PLANO TIPO Parte: CONEXION DE REGULADORES			
Lugar: PROV. DE CORDOBA, CATAMARCA Y LA RIOJA		C.O.p. Tipo T Clase E	
Fecha: Marzo/98	Esc. GRAFICA	Dib. P.C.	Reempl. EP/RG10025
Venc.:	Form. A4x3	Rev.	N° PT10025/000
Jefe Sector		Jefe Dpto. Gerencia	